


PRZESZKÓŁ POPRZECZNY WYKOPU

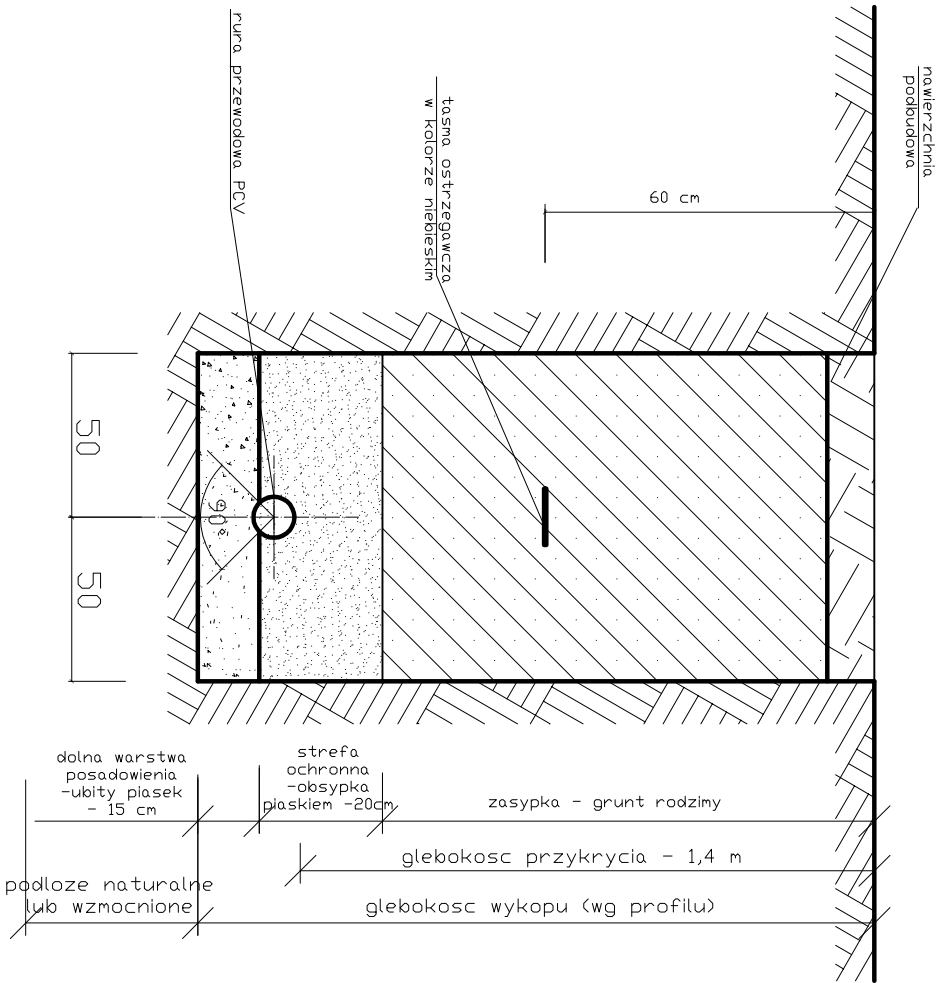

UWAGI

1. Stopień zagęszczenia obsypki powinien być nie mniejszy niż:
a) 95% zmodyfikowanej próby Proctora dla rur umieszczonych pod drogą
b) 85% w pozostałych przypadkach
2. Obsypkę wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury zagęszczając każdą warstwę do uzyskania grubości min. 0,30m nad rurą.
3. Kąt posadowienia rur przyjęto 90
4. W przypadku mniejszej grubości przykrycia rur niż 1,00 m należy zastosować ocieplenie np warstwą żużla o gr. 0,20 - 0,30 m zabezpieczoną przed wodami opadowymi folią lub papą.
5. Rurę chronić przed kontaktem z żużlem przez owinięcie folią PE lub PCV.
5. Dolną warstwę posadowienia przyjęto grubości min. 0,15m.

TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY ODCINKÓW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ZEBRZYDOWICE		
RYS. NR 5	PRZESZKÓŁ POPRZECZNY WYKOPU		
INWESTOR	GMINA ZEBRZYDOWICE ul. Ks. JANIUSZA 6 43-410 ZEBRZYDOWICE	OPRACOWAŁ	PROJEKTOWAŁ
LOKALIZACJA INWESTYCJI			