

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6; 43-410 Zebrzydowice; tel./fax /32/469-3654; NIP 548-246-05-23; REGON 240236917

Zebrzydowice, dnia 14.11.2008r

GZWik/WKT/6810/170/08

URZĄD GMINY ZEBRZYDOWICE
ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice


Warunki Techniczne

Wykonania sieci wodociągowej przy ul. Korczaka i Spółdzielczej w Kończycach Małych, gmina Zebrzydowice.

1. Materiał i średnica – rury i kształtki PE, średnice wg obliczeń – do uzgodnienia z GZWik. Ciśnienie nominalne PN 10.
2. Głębokość posadowienia - średnio 1,4-1,5 m.
3. Na załamaniach trasy oraz w miejscach włączenia przedmiotowych odcinków sieci zastosować odpowiednio bloki oporowe zgodnie z obliczeniami.
4. Oznakowanie- taśma znacznikowa z wkładką metalową (dot. robót wykonywanych w wykopach otwartych), tabliczki z domiarami armatury.
5. Przejścia pod drogą – w rurach ochronnych. Sposób przejścia pod drogą uzgodnić z właścicielem/administratorem drogi.
6. W miejscach zaznaczonych na załączonym planie sytuacyjno- wysokościowym zastosować armaturę odcinającą (zasuwy z miękką wkładką np. Hawle) oraz reduktor nadciśnienia zabudowany w studzienice.
7. Na sieci zabudować hydranty nadziemne w miejscach widocznych i dostępnych z zachowaniem odległości wynikających z obowiązujących norm.
8. Ciśnienie robocze w miejscach włączenia do istniejących odcinków sieci wg oznaczeń na załączonym planie sytuacyjno- wysokościowym :
 - pkt A – ok.0,3 MPa
 - pkt B i C – ok.0,35 MPa.

Projekt końcowy należy uzgodnić z GZWik Zebrzydowice.

Niniejsze warunki ważne są dwa lata.

KIEROWNIK
GZWik Zebrzydowice

mgr Zdzisław Wira

Otrzymują:
1x adresat
1x Referat IR Urzędu Gminy Zebrzydowice.
1x GZWik a/a.



Górnośląska Spółka Gazownicza sp. z o.o.
ul. Goździków 1, 44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (32) 47 30 200
fax (32) 47 30 200

Rozdzielnia Gazu Jastrzębie Zdrój
ul. Goździków 1, 44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (32) 47 30 200
fax (32) 47 30 200

F.B.H. Eugeniusz Kłak
ul. Pomorska 58
44-335 Jastrzębie Zdrój

Jastrzębie, 16.01.2009r

Nasz znak: B4-DT-01-0010/2009

Dot.: warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej przy kolizji z projektowaną trasą sieci wodociągowej przy ul. Korczaka i Spółdzielczej w Kończycach Małych, wg załączonej mapy, zgodnie ze sprawą B4-432-20/2009.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie jak wyżej przesyłamy plany sytuacyjne z potwierdzonym przebiegiem sieci gazowej dystrybucyjnej ŚR/PR STAL, wg stanu na dzień 16.01.2009 r.

Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. Wykopy w odległości do 1,5 m od naszych urządzeń podziemnych prowadzić „ręcznie”, a w przypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić w Rozdzielni Gazu Jastrzębie ul. Goździków 1, tel. 032- 47 30-200, celem ustalenia prac związanych z zabezpieczeniem ich stanu technicznego.
2. Przy prowadzeniu wszelkich prac należy zachować odległość podstawową zgodną z Dz. U. Nr 139 poz. 686 z dnia 07.12.1995r. , a kolizje rozwiązać zgodnie z PN-91/M-34501.
3. W przypadku gdy sieć wodociągowa będzie przebiegała nad gazociągiem, lub pod gazociągiem w odległości mniejszej niż 0,20m, wówczas należy na sieci wodociągowej założyć rurę ochronną.
4. Prace ziemne prowadzone w odległości do 1,5 m od osi gazociągu prowadzić pod odpłatnym nadzorem naszego przedstawiciela oraz wg uzgodnionej dokumentacji.
5. Brak sieci podwyższonego średniego ciśnienia obsługiwanej przez GSG Sp. z o.o. Wydział Obsługi Sieci Wysokoprężnej w Zabrze.
6. Ważność uzgodnień ustala się na dwa lata licząc od daty niniejszego pisma.

Z poważaniem

Mariusz Kopczyński

Gliwice, dnia 31 grudzień 2008
MDT/SMT/6347/083354/2008

Firma Budowlano-Handlowa
Eugeniusz Kłak
ul. Pomorska 58
44-330 Jastrzębie Zdrój

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu – do budowy sieci wodociągów
w Kończycach Małych przy ul. Spółdzielczej i Korczaka

Odpowiadając na pismo z dnia 30-12-2008 informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjny przebieg dwutorowej linii 110kV relacji Moszczenica-Pogwizdów, oraz Moszczenia-Haźlaska, przęsło 54-55, linii napowietrznych SN i kabli nN, oświetlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z normą PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.

Ewentualną przebudowę linii lub zabezpieczenie kolidujących odcinków kabli, Klient winien uzgodnić w Dziale GU Vattenfall Network Services Poland Sp. z o.o., którego siedziba znajduje się przy ul. Wrocławskiej 16 w Jastrzębiu Zdr.

Podane w klauzulach informacje dotyczące odległości od naszych urządzeń nie wykluczają możliwości projektowania obiektów budowlanych w odległościach mniejszych, jednak w takim przypadku należy wystąpić o indywidualne uzgodnienie do działu GU Vattenfall Network Services Poland Sp. z o.o., którego siedziba znajduje się przy ul. Wrocławskiej 16 w Jastrzębiu Zdr.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

PEŁNOMOCNIK
Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna

Sebastian Matuszczyk

VATTENFALL DISTRIBUTION POLAND S.A.

ADRES	TEL		NIP	NUMER KRS
44-100 Gliwice	+48 32 303 51 01	distribution@vattenfall.pl	631-250-98-63	0000267957
	FAX		REGON	Sąd Rejonowy w Gliwicach
ul. Portowa 14a	+48 32 303 51 02	www.vattenfall.pl	240535070	X Wydział Gospodarczy KRS
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO		WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WPLACONEGO		
2 642 887 000,00 zł		2 639 114 588,00 zł		

Wykonawca przed przystąpieniem do prac przy użyciu sprzętu mechanicznego pod linią WN i w odległości poziomej mniejszej niż 10m od rzutu skrajnych przewodów winien uzgodnić szczegółowy harmonogram robót celem ustalenia bezpiecznych metod pracy.

O rozpoczęciu robót w pobliżu urządzeń nN i SN, WN należy powiadomić Vattenfall Network Services Poland Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Myśliwska 6.

W harmonogramie należy podać planowane terminy prac wraz z wykazem pracujących osób i kierownikiem robót, maksymalne wysięgi pracującego sprzętu oraz zlecić płatny nadzór nad wykonywanymi pracami.

Nie należy projektować dokonywania wykopów w odległości mniejszej niż 5m od fundamentów słupów linii WN.

W przypadku niemożliwości spełnienia wymagań w/w normy należy przewidzieć przebudowę linii WN kosztem i staraniem inwestora.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń teletechnicznych.

Informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością Vattenfall Distribution Poland S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapa w skali 1:1000 - 1szt.


Faktura VAT

Kopia: MDT

PEŁNOMOCCNIK
Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna
Sebastian Matuszczyk
Sebastian Matuszczyk

VATTENFALL DISTRIBUTION POLAND S.A.

ADRES	TEL		NIP	NUMER KRS
44-100 Gliwice	+48 32 303 51 01	distribution@vattenfall.pl	631-250-98-63	0000267957
	FAX		REGON	Sąd Rejonowy w Gliwicach
ul. Portowa 14a	+48 32 303 51 02	www.vattenfall.pl	240535070	X Wydział Gospodarczy KRS
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO	WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WPLACONEGO			
2 642 887 000,00 zł	2 639 114 588,00 zł			

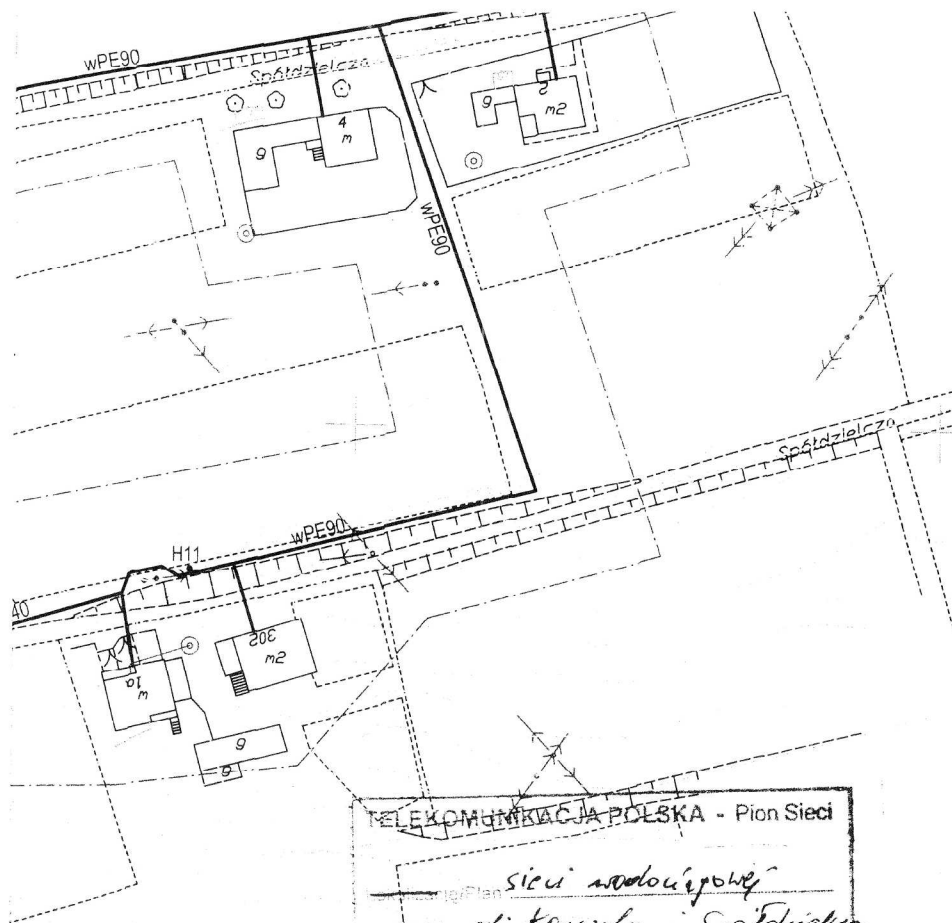

TELEKOMUNIKACJA POLSKA - Pion Sieci

Sieć wodociągowa
przy ul. Kosińskiego i Spółdzielca
 uzgodnienie na następujących warunkach:

zgodnie z projektem opracowanym przez przedstawicieli TP S.A.
ETEL Wschód tel. 035/8545184

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywać ręcznie
- nawiązać i doprowadzić od istniejącego udrożnienia złoże z gruntem i zgodnie z normami i przepisami
- na całej długości telekomunikacyjnym kable, powody i inne urządzenia w miejscu skrzyżowania zlokalizować i zabezpieczyć
- w miejscach skrzyżowań na powierzchni ziemi i pod ziemią, w miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami telekomunikacyjnymi

złoci: nadzór do Grupy Technicznej
inżynier Biedrzycki tel. 035/8413881

Znak **135740/08/13785**

dnia **23.12.2008**

IDS: **Specjalista**

inż. **Krzysztof Lucanek**

Kabiel informacyjny

kabel ziemny teletechniczny

kanalizacja teletechniczna

linia słupowa teletechniczna

Uzgodnienie ważne 1 rok

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i Zarządzenia Nr 0151-IV/23/102/04 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 01.06.2004r. w sprawie wyrażania zgody na wejście w teren, na nieruchomości będące własnością Gminy Zebrzydowice oraz ustalania warunków wykonania przyłączy mediów do budynków i obiektów jak również lokalizacji ogrodzeń i innych urządzeń infrastruktury technicznej oraz art. 106 k.p.a -po rozpatrzeniu wniosku Firmy Budowlano-Handlowej Eugeniusz Kłak z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ul. Pomorska 58 w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren działek gminnych celem uzgodnienia trasy projektowanego wodociągu...


postanawiam

1. Wyrazić zgodę na wejście w teren działek nr 924/12; 924/13 oraz 936/4 stanowiących drogę gminną ul. Źródłaną w Kończycach Małych oraz działek nr 260/7dz; 26/1dz oraz 11cdz stanowiących drogę gminną ul. Korczaka boczną w Kończycach Małych celem uzgodnienia trasy projektowanego wodociągu pod następującymi warunkami:

- projektowany wodociąg pod drogami poprowadzić przewiertami w rurach ochronnych wystających po min. 0,5 m poza krawędzie drogi.
- na działce nr 260/6dz projektowany wodociąg można wykonać przekopem po uprzednim zdjęciu warstwy ziemi i odłożeniu jej na boku.
- przekopy zasypywać i ubijać warstwami a odłożoną ziemią wyrównać teren
- w przypadku zajęcia pasa drogowego należy wystąpić o wydanie stosownej decyzji.
- rozpoczęcie i zakończenie robót zgłosić inspektorowi ds. dróg w Urzędzie Gminy
- w trakcie prowadzenia robót teren należy prawidłowo oznakować.
- po zakończeniu robót pobocze i pas drogowy doprowadzić do stanu istniejącego
- przed przystąpieniem do robót dokonać uzgodnień z administratorem sieci gazowej.

2. Działka nr 16dz nie jest własnością Gminy Zebrzydowice.

Na postanowienie niniejsze służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej, przy ul. 3 Maja 1, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.



[Handwritten signature]
Wojciech Kłak
Wójt Gminy

Otrzymują :

1. F.B.H. Eugeniusz Kłak
2. Referat PR
3. A/a

Zebrzydowice, dnia 21.11.2008 r.

PR 7328 –386 /08

WYPIS

z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) informuję, że zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zebrzydowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 99, poz.2818 z 20 października 2004 r. oraz obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 8 lutego 2005 r. o sprostowaniu błędów, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 17, poz. 439, z dnia 10 lutego 2005 r.

trasa projektowanej sieci wodociągowej, w Kończycach Małych przy ul. Spółdzielczej i Korczaka, zgodnie z rysunkiem planu znajduje się:

- częściowo w terenach układu komunikacyjnego – droga zbiorcza, oznaczonych symbolem C312KZ,
- częściowo w terenach o funkcji wiodącej – uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy sadownicze i ogrodnicze, oznaczonych symbolem C280R, C276R,
- częściowo w terenach o funkcji wiodącej – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczonych symbolem C7MN,
- część trasy znajduje się w obrębie strefy stanowisk archeologicznych,
- w obrębie trasy oznaczona jest sieć gazowa gA 500 i linia 110 kV i 20 kV wraz ze strefą ochronną.

Ustalenia planu dla terenu objętego wnioskiem – zgodnie z załączoną, opieczetowaną pieczęcią tut. Urzędu, kopią Uchwały Nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice.

Opieczetowana kopia fragmentu rysunku planu w skali 1:5000 dla terenu objętego wnioskiem z wkreśloną orientacyjnie projektowaną trasą sieci wodociągowej oraz kopia mapy ewidencyjnej stanowią załącznik do niniejszego wypisu.

Niniejszy wypis traci ważność w przypadku zmiany lub utraty mocy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zebrzydowice cytowanego wyżej.

Niniejszy wypis wydaje się do celów służbowych.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 z 2006 r., poz. 1635 ze zmianami) zwalnia się z opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. IR w/m
2. PR. a/a





Cieszyn, dnia 4.02.2009r.

PZDP – 5443 / Z / 11 / 168 / 09

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007r. z późn. zm.), uchwały Nr 13/ZP/II/03 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie w tym upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.01.2009r. **Firmy Budowlano-Handlowej – Eugeniusz Kłak 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Pomorska 58, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Zebrzydowice** o wyrażenie zgody na umieszczenie w pasie drogi powiatowej nr 2627 S Kaczyce Dln. – Kończyce Małe- Pruchna – Drogomyśl - Chybie (ul. Korczaka) urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w związku z projektowaną budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami

zezwala się wnioskodawcy

na umieszczenie projektowanego wodociągu w pasie drogi powiatowej nr 2627 S Kaczyce Dln. – Kończyce Małe- Pruchna – Drogomyśl - Chybie w zakresie skrzyżowania (4 przejścia pod drogą) oraz wzdłuż drogi, w granicy działki nr 1071/14 i 1071/13 - zgodnie z trasą zaznaczoną na załączonym planie sytuacyjnym w skali 1 : 1000, na warunkach:

1. Przejście pod drogą należy wykonać metodą przewiertu bez naruszenia istniejącej nawierzchni drogi.
 - Komory przewiertowe należy usytuować poza poboczem i rowem przydrożnym tj. w odległości min. 3,0 m od krawędzi jezdni.
 - Wodociąg w pasie drogowym (skrzyżowania) na długości 11,0 m należy zabezpieczyć **rurą ochronną stalową** (lub z tworzywa sztucznego o porównywalnych parametrach technicznych),
 - Głębokość posadowienia rury ochronnej winna wynosić min. 1,5 mb licząc od wierzchu rury ochronnej do niwelety nawierzchni drogowej, przy czym odległość między górną częścią rury ochronnej a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50 cm.
2. Trasę wodociągu wzdłuż drogi należy poprowadzić przez teren prywatnych posesji poza pasem drogowym. Dopuszcza się przybliżenie trasy projektowanego wodociągu na odcinku zaznaczonym na załączonym planie sytuacyjnym w skali 1:1000, tj. w granicy działki nr 1071/14 i 1071/13, na warunkach:
 - Wodociąg poprowadzić poza poboczem i rowem przydrożnym w odległości nie mniejszej niż 2,5 m od krawędzi jezdni,
 - Wykopy w pasie drogowym należy wykonać na minimalną szerokość niezbędną do ułożenia rury,
 - 20 cm nad rurą należy ułożyć taśmę ostrzegawczą,
 - W pobliżu istniejącego drzewostanu należy poprowadzić wodociąg metodą bezwykopową – przeciskiem sterowanym.
3. Hydranty, zasuwy, oznaczniki trasy należy zlokalizować poza pasem drogowym – w razie braku takiej możliwości – na jego granicy.
4. Roboty wykonywane w pasie drogowym należy prowadzić pod ścisłym nadzorem pracownika tut. zarządu dróg.

5. W/w roboty podlegają odbiorowi ze strony tut. Zarządu dróg niezależnie od odbioru przez inspektora nadzoru Inwestora – do odbioru należy dołączyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
 6. Wszelkie odkształcenia nawierzchni w obrębie wykonywanych robót w ciągu 2-óch lat od zakończenia prac będą usuwane na koszt Inwestora.
 7. Utrzymanie, konserwacja urządzeń znajdujących się w pasie drogowym należeć będzie do właściciela tych urządzeń.
 8. PZDP w Cieszynie nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikiem.
 9. Zgodnie z art. 39 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, koszt ewentualnego przełożenia urządzenia obcego pokryje właściciel.
- Niniejsza decyzja jest równocześnie zgodą administratora drogi na użyczenie terenu pasa drogowego (**parcela drogowa 1763/1, 1029/3, 1071/14**) Inwestorowi w celu uzyskania pozwolenia na budowę we właściwym terenowo organie architektoniczno - budowlanym.
- Niniejsza decyzja jest ważna na okres 2 lat od daty wydania.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. W niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym trasy projektowanego wodociągu. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robót związanych z tym umieszczeniem może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem tut. zarządu dróg, wydanym w drodze decyzji administracyjnej. Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty naliczane w oparciu o stawki podane w uchwale Rady Powiatu z dnia 31 maja 2004r. i zmieniającej z dnia 27 marca 2006r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
W związku z powyższym przed rozpoczęciem prac związanych z umieszczeniem w/w urządzeń należy wystąpić do tut. zarządu dróg z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
 - na prowadzenie robót w pasie drogowym
 - na umieszczenie przedmiotowego urządzenia w pasie drogowym.
 Druki wniosków – do pobrania na stronie www.pzdp.powiat.cieszyn.pl bądź w siedzibie PZDP pokój 306.
2. Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem organu orzekającego w terminie 14-tu dni od daty otrzymania decyzji.
3. Nie pobrano opłaty skarbowej zgodnie z częścią III ust. 44 pkt 2 kolumna 4 zwolnienia pakt 9 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (Dz. U. nr 225 poz. 1635 z dnia 08.12.2006r.).

Otrzymują:
- Firma Budowlano-Handlowa Eugeniusz Klak
44-335 Jastrzębie Żdrój, ul. Pomorska 58
- a/a

z up. Zarządu Powiatu
p.o. DYREKTORA
[Podpis]
inż. Sławomir Zipser

OPINIA NR 34/2009

Na podstawie art.27 ust.2 pkt 1, art. 28 ust.1 i 4 – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 240, poz. 2027), § 11 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uzgadniania usytuowania projektowanych sieci (Dz.U. nr 38 poz. 455), art.6 ustawy z 28.07.2005r o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 163, poz.1364)

OPINIUJE POZYTYWNIE

Projekt budowy sieci wodociągowej w Kończycach Małych ul. Korczaka i Spółdzielcza.

Inwestor: Urząd Gminy w Zebrzydowicach
ul. ks. Janusza 6
Zebrzydowice

Biuro projektów: Firma Budowlano-Handlowa
ul. Pomorska 58
44-335 Jastrzębie Zdrój

Zlecenie z dnia:03.03.2009
Data wpływu: 03.03.2009

znak: bn
Nr rej: ZUD/34/2009

Zespół koordynujący usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na posiedzeniu w dniu 05.03.2009. (Protokół Nr 5/2009) po zbadaniu bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgadnia lokalizację w/w obiektu.

Uwagi i zalecenia :

Uzgodnienia dokonywane przez ZUDP tracą ważność gdy :

- inwestor nie zrealizował projektu w okresie 3 lat,
 - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o zatwierdzeniu planu realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowę została zmieniona lub uchylona,
 - inwestor nie uzyskał zgody na przedłużenie okresu ważności,
 - dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- O wystąpieniu wyżej wymienionych przypadków, inwestor zobowiązany jest zawiadomić bezzwłocznie ZUDP

1. Po zrealizowaniu, a przed zasypaniem uzbrojenia należy zgłosić do uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
2. Niniejszą opinię wraz z częścią graficzną należy wpiąć do każdego egzemplarza dokumentacji.
3. Zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktów geodezyjnych, prawnie chronionych, narażonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

zał. Protokół ZUDP nr 5/2009

ZŁOŻYŁ STAROSTY

10.03.2009
[Podpis]
[Pieczęć]

Jastrzębie Zdrój, dnia 4.03.2009r.

NJA / W / DT / 72 / 2009

Firma Budowlano – Handlowa
Eugeniusz Klak
ul. Pomorska 58
44-335 Jastrzębie Zdrój

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej
przy ul. Korczaka i Spółdzielczej w Kończycach Małych

Dział Utrzymania Sieci w Jastrzębiu informuje, iż rozpatrzył projekt budowlano-
wykonawczy sieci wodociągowej przy ul. Korczaka i Spółdzielczej w Kończycach
Małych

Autor: Łukasz Klak

Inwestor: Urząd Gminy Zebrzydowice

Przedstawiona dokumentacja została oceniona pozytywnie.
Prace związane z zabezpieczeniem kabli należy prowadzić po wyłączeniu napięcia pod
nadzorem pracowników Vattenfall.

Z poważaniem


PEŁNOMOCCNIK
Vattenfall Distribution Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Jacek Kofusz



Kopia:
NJA Jastrzębie

VATTENFALL DISTRIBUTION POLAND S.A.

ADRES	TEL		NIP	NUMER KRS
44-100 Gliwice	+48 32 303 51 01	distribution@vattenfall.pl	631-250-98-63	0000267957
	FAX		REGON	Sąd Rejonowy w Gliwicach
ul. Portowa 14a	+48 32 303 51 02	www.vattenfall.pl	240535070	X Wydział Gospodarczy KRS
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO		WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WPLACONEGO		
2 642 887 000,00 zł		2 639 114 588,00 zł		

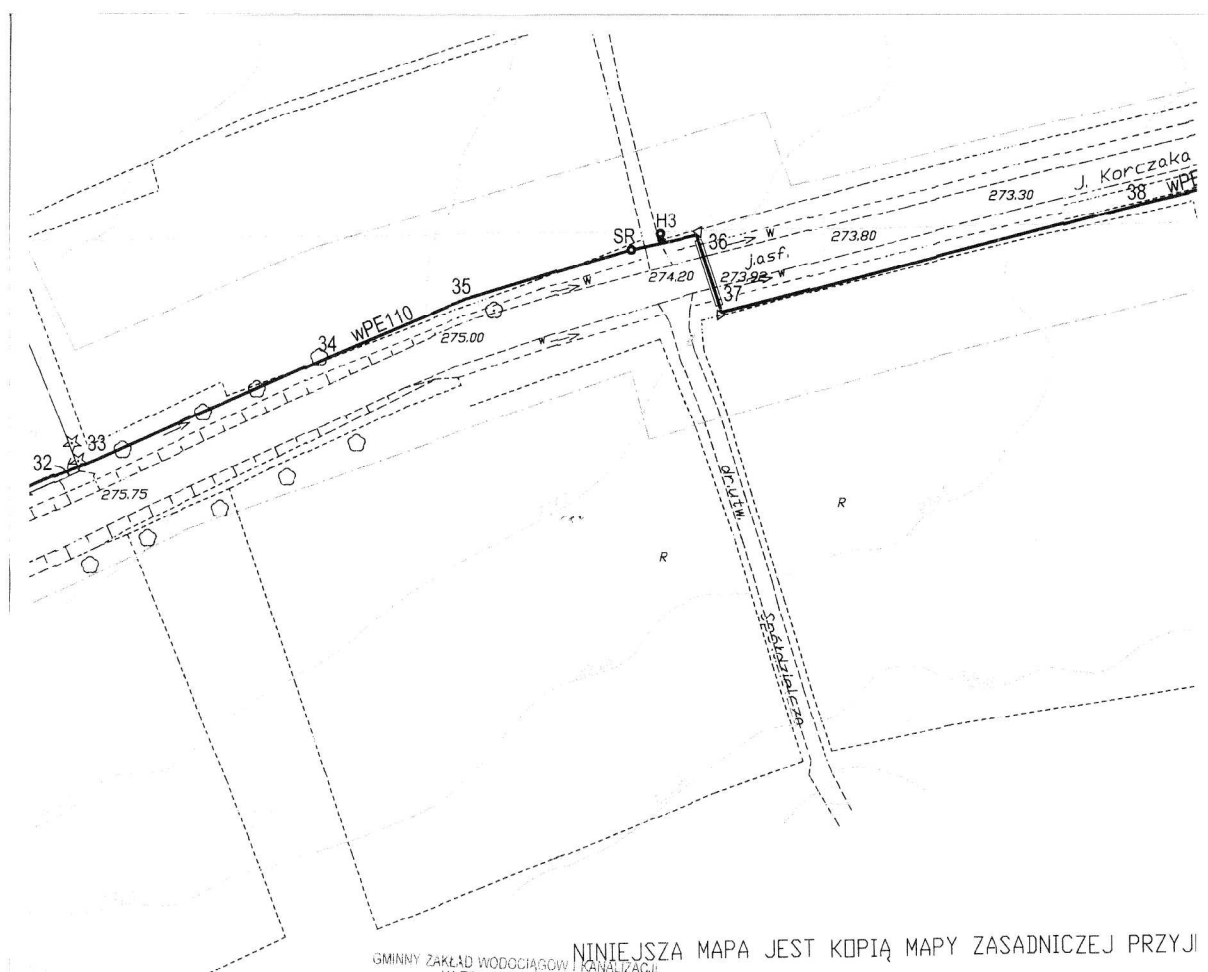

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ZEBRZYDOWICACH
43-410 Zebrzydowice
ul. Ks. Antoniego Janusza 6
tel./fax 032/4693654

NINIEJSZA MAPA JEST KOPIĄ MAPY ZASADNICZEJ PRZYJ
DO ZASOBU KERG 2/1943 Z DNIA 03.03.2006

ISTN. SIEĆ
WODOCIĄGOWA
KANAL. SANITARNEJ
NALEŻY ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚĆ MIN 1,5 m OD SIECI WOD.-KAN.
WYDANO WARUNKI TECH. NR GZW/KWT/6810/...../.....
UZGODNIONO PROJEKT

12.03.2007
K. P. / W. N. / A.
30.03.2007
Z. W. / M. A.
12.03.2007

OZN	
pr	—
ls	---
ls	---
ls	---
ls	---
gr	---
zi	---

INWESTOR:	URZĄD GMINY ZEBRZYDOWICE ZEBRZYDOWICE UL. KS. A. JANUSZA 6
TEMAT:	PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. KORCZAKA I SPÓŁDZIELCZEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH
RYСУNEK:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. ŁUKASZ KŁAK upr. nr SLK/2302/POOS/08 MGR INŻ. MACIEJ KŁAK